



經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90307000093-01

受理日期：中華民國 108 年 01 月 15 日

簽發日期：中華民國 108 年 01 月 19 日

實驗室：第六組

地址：10051 臺北市中正區濟南路1段4號

申請者：凱撒衛浴股份有限公司

地址：新北市三重區興德路111-8號7樓

品名：凱撒加長方形蹲便C1280

規格：(空白)

型號：C1280

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

呂月慶

報告簽署人

黃志文

實驗室負責人
第六組
組長

黃志文

局長授權簽發



經濟部標準檢驗局

臺北市濟南路1段4號

TEL:(02)2343-1700

FAX:(02)2393-2324

<http://www.bsmi.gov.tw>

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN



經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90307000093-01

申請者：凱撒衛浴股份有限公司

品名：凱撒加長方形蹲便 C1280

規格：(空白)

型號：C1280

受理日期：108 年 01 月 15 日

完成日期：108 年 01 月 18 日

試 驗 項 目	試 驗 結 果
墨水滲透試驗	0.1mm
耐急冷試驗	坯體及釉面皆無裂紋顯出
耐釉裂試驗	釉面無裂紋顯出
試驗說明： 1. 測試期間：107/8/22 至 107/9/4 2. 試驗方法： 2.1 依 CNS 3221 進行試驗。 2.2 儀器設備：游標卡尺(1005997)、恆溫水槽(110-3100403-00190000021) 、烘箱(3-5235)、高壓蒸煮鍋(3-2733) 2.3 試驗地點：10051 臺北市中正區濟南路 1 段 4 號 3. 報告內容如有疑問，請洽本局：第六組材料檢驗科 聯絡電話：(02)23431894 傳真：(02)23431883 ※其它事項或備註： 1. 送試物品品名、規格、型號與取樣者等資料係由申請者提供，本試驗室僅負責試驗分析。 2. 下列引號內之文字，係依申請者 108 年 1 月 15 日受託試驗報告修改申請書之要求加註： 「參照 CNS 3220 並依 CNS 3221 試驗」 (以下空白)	





經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90307000093-01

申請者：凱撒衛浴股份有限公司


品名：凱撒加長方形蹲便 C1280

規格：(空白)

型號：C1280

受理日期：108 年 01 月 15 日

完成日期：108 年 01 月 18 日

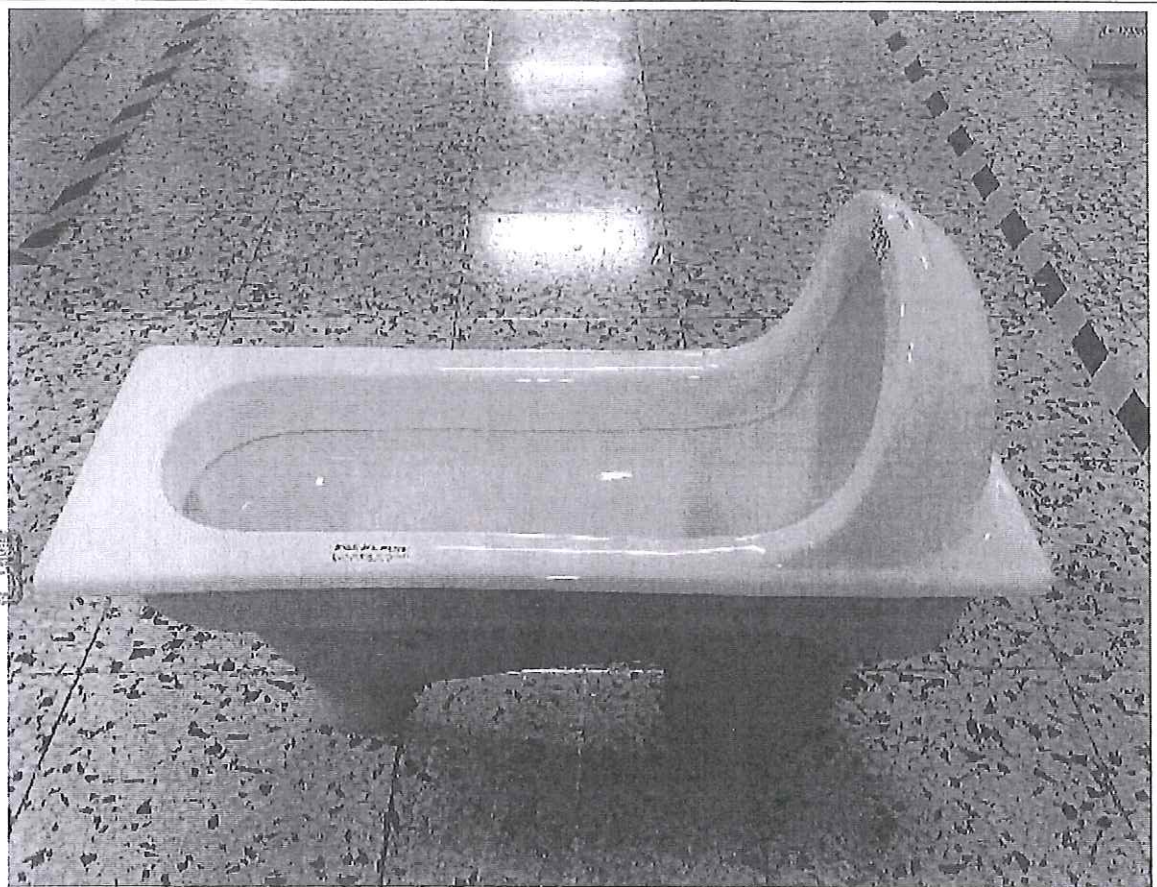

試驗樣品照片

